

Ampérage maximum coffret = 40A (GRD) + 16A (Onduleur PV) = 56A


> Peignes & pontages : 10mm² / Différentiel 30mA multicircuits= 63A

Schéma valable si borne de recharge avec interrupteur différentiel 6mA DC intégré

Schéma indicatif - d'autres solutions sont possibles ou obligatoires suivant l'installation

Vers compteur GRD max 40A
3 x 400V+N Signal J/N
XVB ou XGB4x10mm² XVB2x1.5mm²

1
2
3
4
5
6
7
8

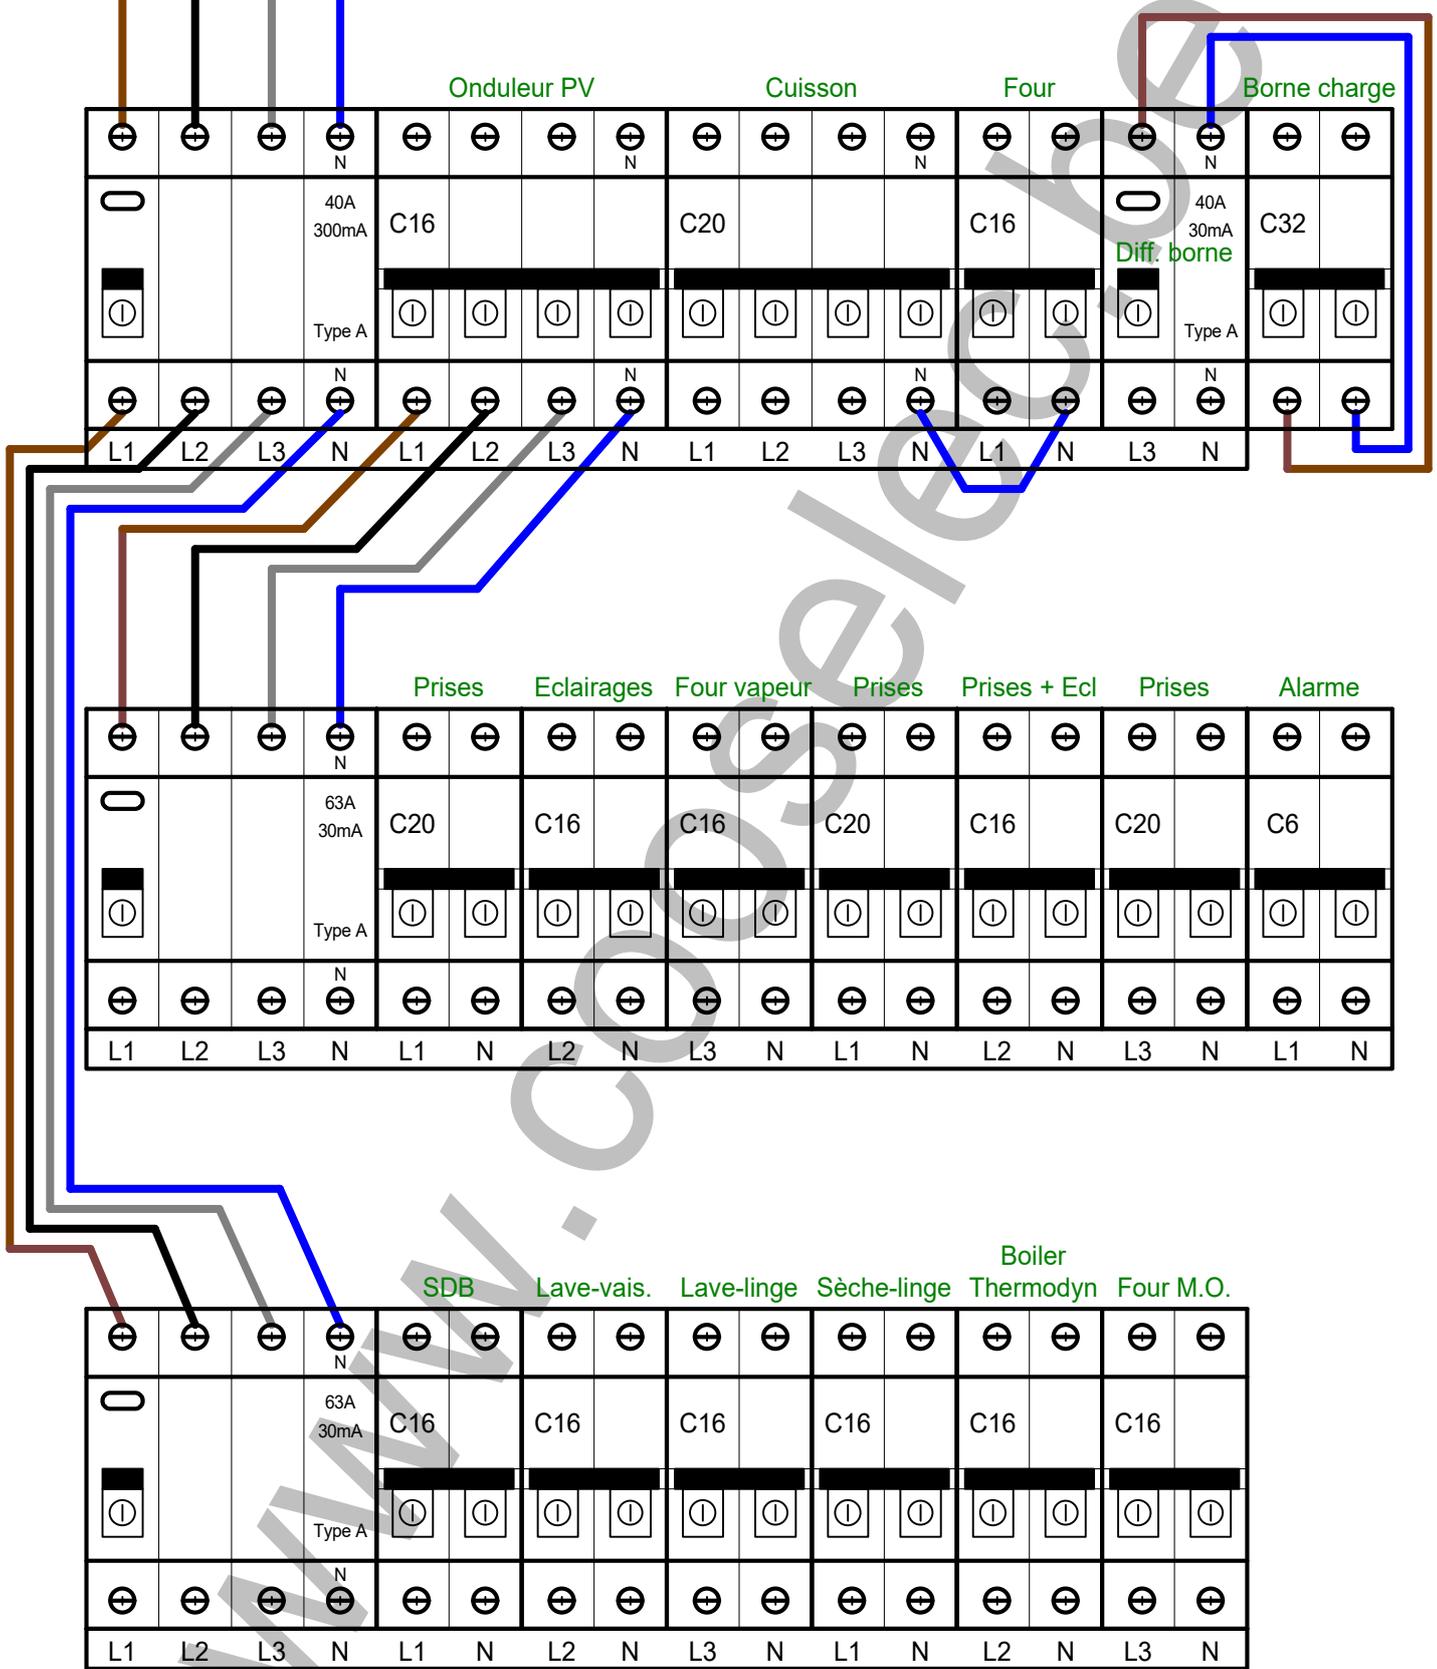

Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'erreurs ou de modifications du RGIE